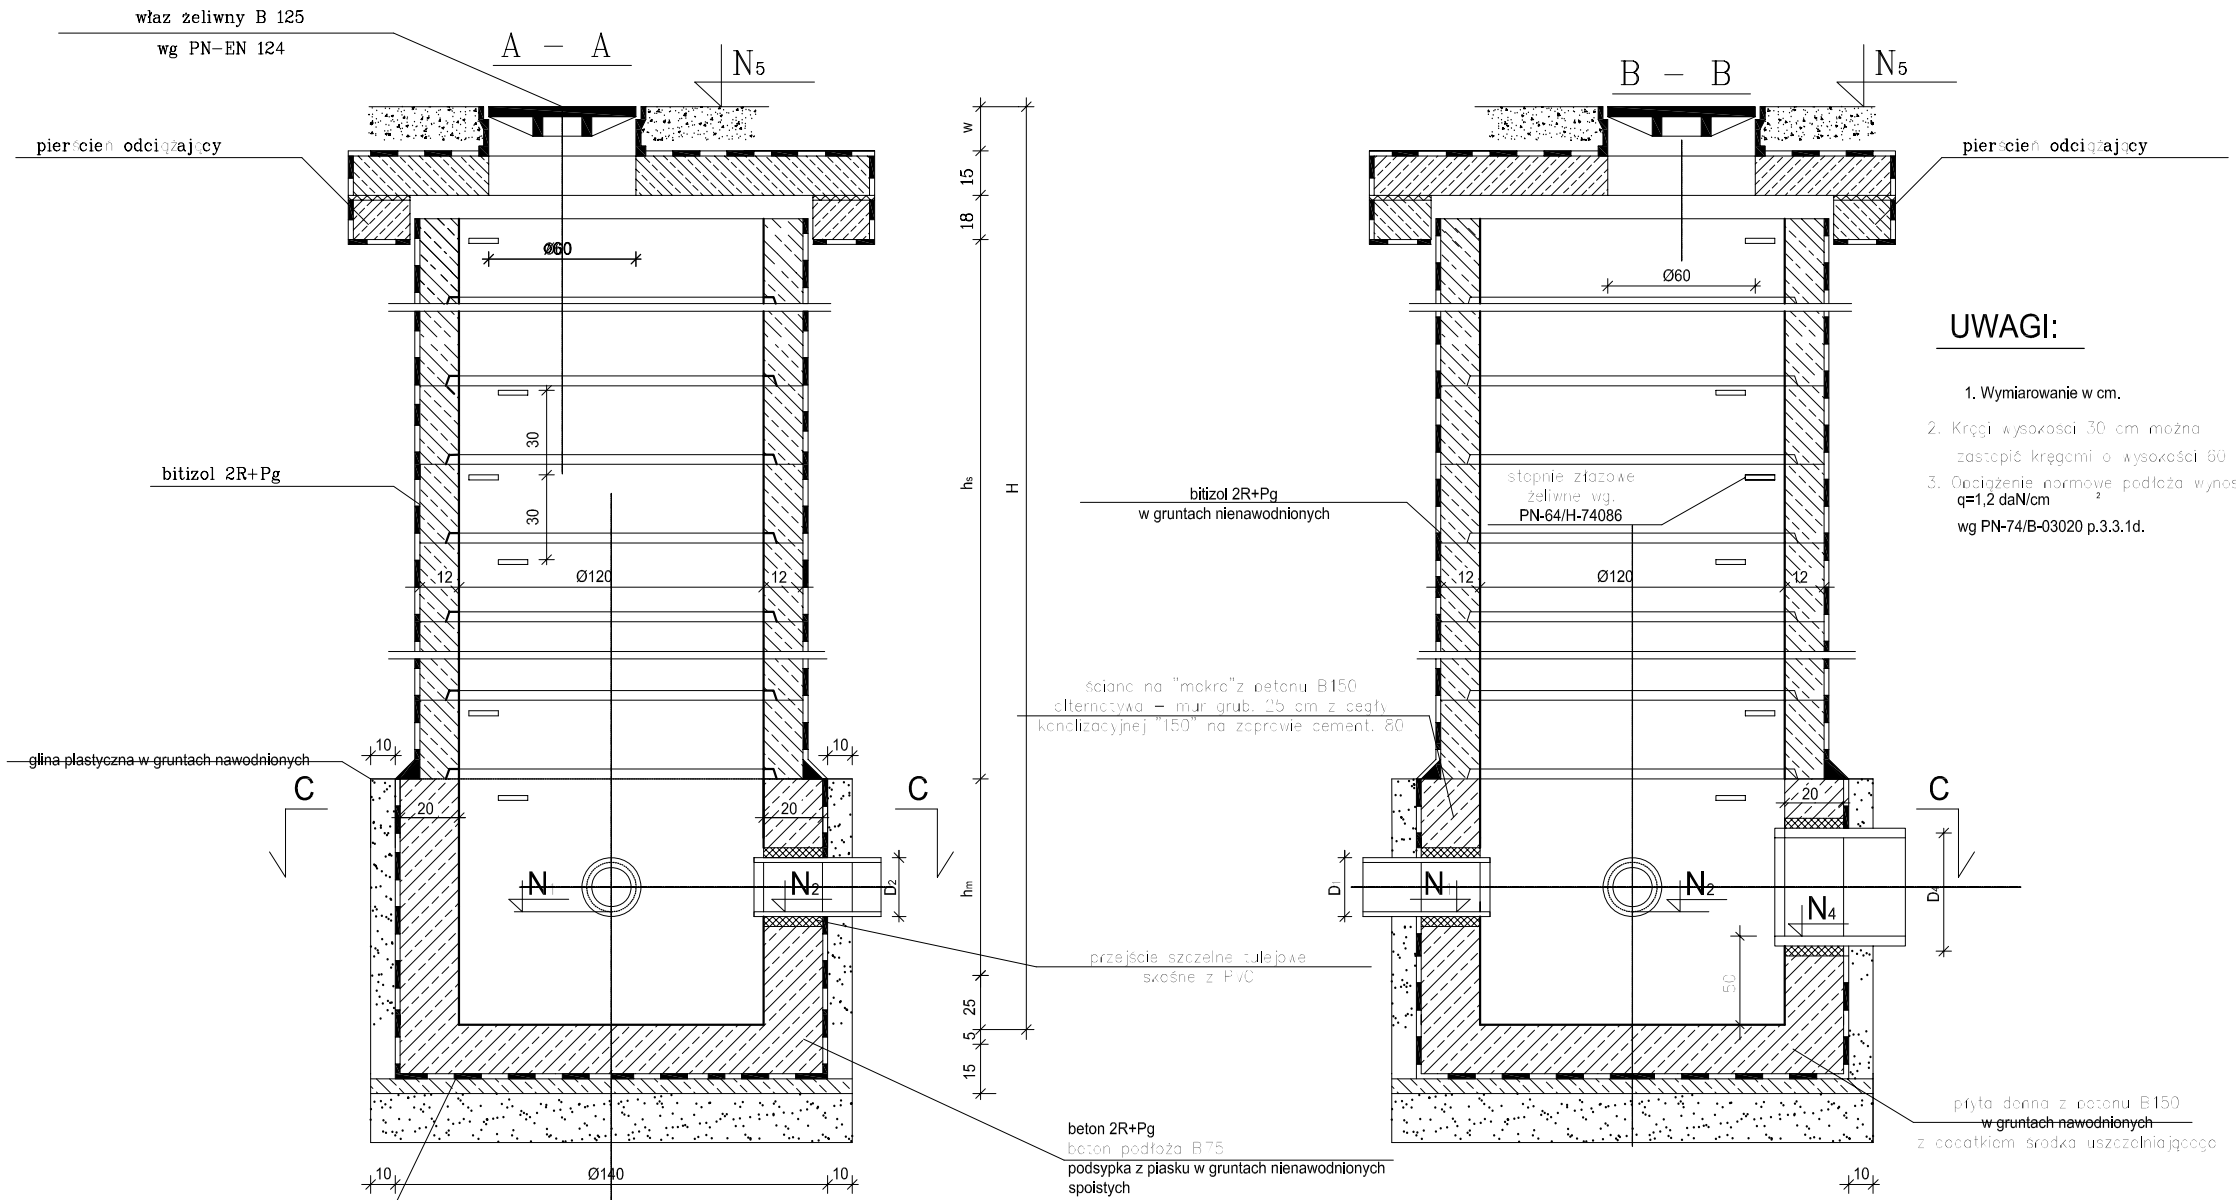

UWAGI:

1. Wymiarowanie w cm.
2. Krąg o wysokości 30 cm można zastąpić kręgami o wysokości 60 cm.
3. Opiązenie normowe podłoża wynosi $q=1,2\ daN/cm^2$ wg PN-74/B-03020 p.3.3.1d.

INSTALSERWIS

Biuro: *ul. Tęczowa 7, 07-410 Ostrołęka*
tel/fax: *(0*29) 764 39 13*
e-mail: *instalserwis@gmail.com*

Inwestor:	**Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Ostrołęce ul. Targowa 4, 07-400 Ostrołęka**	**Branża: SANITARNA**
Temat:	**BUDOWA ODWODNIENIA TERENU I BUDYNKU WIOŚ W OSTROŁĘCE WRAZ Z PARKINGIEM PRZY UL. TARGOWEJ 4**	**Stadium: PBW**
Nazwa rys: Temat:	**STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA Ø1200mm Z OSADNIKIEM H=0,5m**	**nr rys.: 6**
	Z E S P Ó Ł A U T O R S K I :	
	Imię i nazwisko / **nr. uprawnień**	**podpis**
projektant:	*mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz* / *7/98/Os*	
sprawdzający	*inż. Stanisław Zera* / *89/94/Os*	
Ostrołęka, grudzień 2009		**b/s**